



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ - TELEORMAN
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
Str. Mihaiță Filipescu, Nr. 30; Alexandria, Teleorman
TEL: 0247/311.482; FAX: 0247 / 312.095; Web site: dspttr.ro



BULETIN ANALIZE MICROBIOLOGICE - APĂ POTABILĂ
Nr 306 din: ziua 11 luna 04 anul 2022

SOLICITANT/BENEFICIAR: SC APA SERV ALEXANDRIA
ADRESA: ALEXANDRIA - Jud. TELEORMAN
Tipul probei: Apă potabilă
Locul prelevării: APA SERV .ALEXANDRIA

Cantitatea prelevată/document prelevare: 4x500mL/P. V 75 / operational
Recepție probe: As.Patranescu Mihaela.; Data și ora: 11.04.2022/ora 13:00
Starea probei la recepție: corespunzătoare;
Data efectuării analizei 11.04.2022-15.04.2022

Probe : Proba apa statie tratare Laceni; Statie tratare PECCO; Proba apa
Spital județean
Proba apa Policlinica:
Prelevat de: Clapan Andrei; Data și ora prelevării: 11.04.2022 /
ora: 09:00


Nr. Reg. unic	Sursa de apă potabilă	Nr.col.la22°C/1ml SR EN ISO 6222:2004		Nr.col.la37°C/1ml SR EN ISO 6222:2004		Nr.total bacterii coforme/100mL SR EN ISO 9308-1/2015/ A1/2017		Escherichia coli/ 100mL SR EN ISO 9308-1/2015/ A1/2017		Enterococi intestinali/100mL SR EN ISO 7899:2002		*Pseudomonas aeruginosa/ 100mL SR EN ISO 1626:2008		Clostridium perfringens/ 100mL/ PSL-M-13	
		VMa/nicio modificare anormală	Val. determ. ufc/ml	VMa/nicio modificare anormală	Val. Determ. ufc/mL	VMa	Val. Determ. ufc/mL	VMa	Val. Determ. ufc/mL	VMa	Val. Determ. ufc/mL	VMa	Val. determ	VMa	Val. determ
456	Statie tratare Laceni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
457	Statie tratare PECCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	

Observatii:
Rezultatele se referă numai la probele analizate. Reproducerea parțială/totală a buletinului de rezultate este interzisă. Buletinul de analiză se emite în 2 exemplare:
exemplarul nr. 1 la beneficiar; exemplarul nr. 2 pentru laborator. Valorile maxime admise (VMA) sunt conforme cu prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei
potabile, republicată în 2012. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.
Exemplarul nr. 1

cod: BA-18-04-01



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECTIA DE SĂNĂTĂȚE PUBLICĂ - TELEORMAN
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTĂȚEA PUBLICĂ
Str: Mihaița Filipescu; Nr. 30; Alexandria; Teleorman
TEL.: 0247/311.482; FAX: 0247 / 312.095; Web site: dspt.ro




Nr. Reg. unic	Sursa de apă potabilă	Nr.col.la22°C/1ml SR EN ISO 6222:2004		Nr.col.la37°C/1ml SR EN ISO 6222:2004		Nr.total bacterii coliforme/100ml SR EN ISO 9308-1/2015/ A1/2017		Escherichia coli/ 100ml, SR EN ISO 9308-1/2015/ A1/2017		Enterococi intestinali/100ml SR EN ISO 7899:2002		*Pseudomonas aeruginosa/ 100ml SR EN ISO 1626:2008		Clostridium perfringens/ 100ml/ PST-M-13	
		VMA/nicio modificare anormală	Val. determ. ufc/ml	VMA/nicio modificare anormală	Val. Determ. ufc/ml	VMA	Val. Determ. ufc/mL	VMA	Val. Determ. ufc/mL	VMA	Val. Determ. ufc/mL	VMA	Val. determ	VMA	Val. determ
458	Proba apa Spitalul Judetean	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
459	Proba apa Politicinică	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	

Abrevieri: ufc = unități formatoare de colonii; VMA = valoare maxima admisă

COORDONATOR LABORATOR,

Dr. Sareh Maria-Cornelia

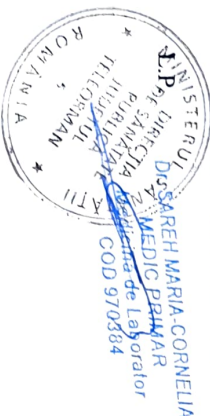

L.P.

RESPONSABIL ANALIZĂ,

Exec.: As. med. lab. Patrancescu Mihaela

Dr. Sareh Maria-Cornelia

Dr. SAREH MARIA-CORNELIA
MEDIC PRIMAR
Medicina de Laborator
COD 970384

Observatii:

Rezultatele se referă numai la probele analizate. Reproducerea parțială/totală a buletinului de rezultate este interzisă. Buletinul de analiză se emite în 2 exemplare: exemplarul nr. 1 la beneficiar; exemplarul nr. 2 pentru laborator. Valorile maxime admise (VMA) sunt conforme cu prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată în 2012. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.
Exemplarul nr. 1

cod: BA-18-04-01